


南種子町水道事業給水区域図

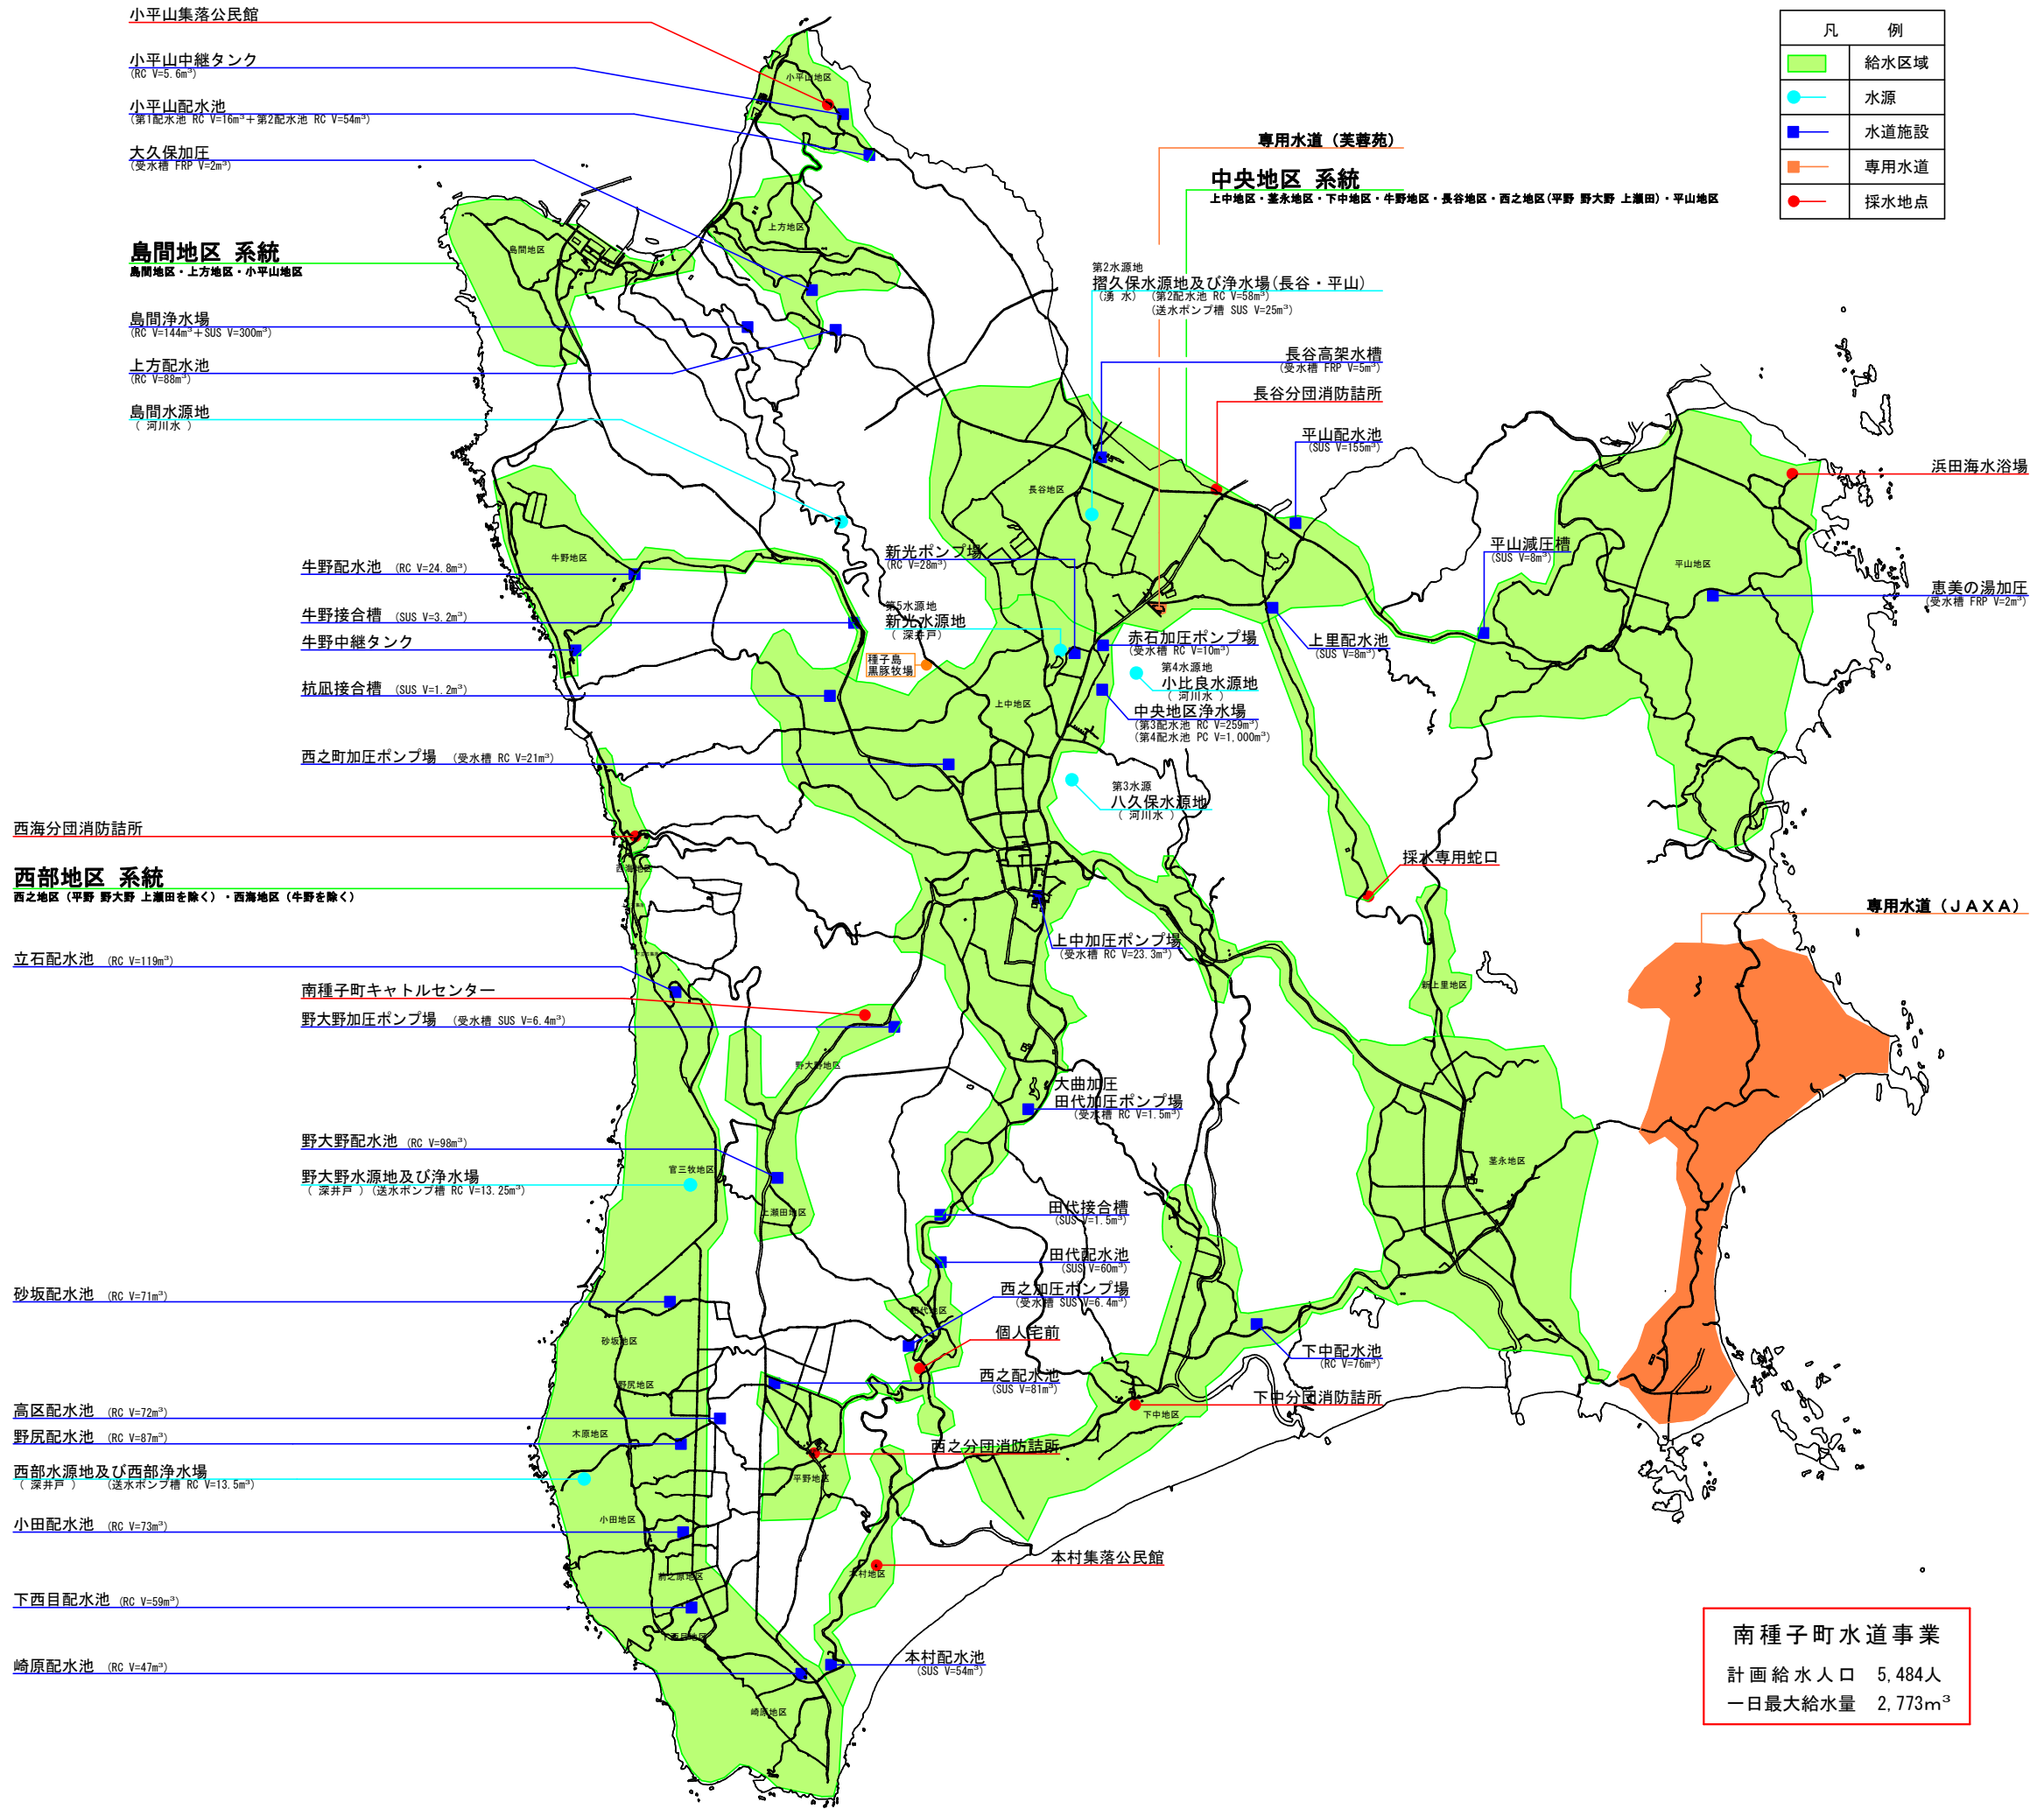

凡	例
	給水区域
●	水源
■	水道施設
	専用水道
●	採水地点

南種子町水道事業
 計画給水人口 5,484人
 一日最大給水量 2,773m³