

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230090100 号

発行日 令和5年12月21日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社團法

〒890-8589

電話 099-258-8986/46

用 夕 乙 庚 馬 臨 臨
 用 夕 乙 庚 馬 臨 臨
 用 夕 乙 庚 馬 臨 臨
 用 夕 乙 庚 馬 臨 臨



島田原

藤田原

二丁

099

採水年月日	令和5年12月4日	9時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点)中目公民館					
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名)小倉 貴仁 (所属)*****					
採水時	(気温)14.5℃ (水温)18.1℃ (残留塩素)0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000002mg/L	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年12月4日 ~ 令和5年12月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230090010 号

発行日 令和5年12月21日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

〒890-8589 鹿

電話 099-253-



藥劑師
原
丁目8番
099-255-2880

採 水 年 月 日		令和5年12月4日		10時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西配水池系 (採水地点) 下石寺公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 20.0℃		(水 温) 18.7℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	22.9mg/L	200mg/L以下						
18	蒸発残留物	103mg/L	500mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年12月4日 ～ 令和5年12月21日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230090020 号

発行日 令和5年12月21日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

藥劑

〒890-8589 鹿

丁巳

電話 099-253-

099-25

採水年月日		令和5年12月4日		9時55分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点) 洲之崎公民館							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気 温) 16.2℃		(水 温) 19.2℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
N0	検査項目名	検査結果	基準値	N0	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下		—以下余白—				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	22.7mg/L	200mg/L以下						
18	蒸発残留物	114mg/L	500mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和5年12月4日 ～ 令和5年12月21日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230090030 号

発行日 令和5年12月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

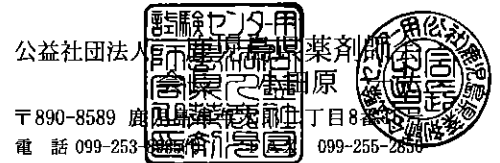

採水年月日	令和5年12月4日 9時50分 天候(前日) 晴 (当日) 晴						
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****						
採水時	(気温) 14.5℃ (水温) 18.1℃ (残留塩素) 0.1mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.026mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	21.2mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月4日 ~ 令和5年12月21日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書


住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230090040 号

発行日 令和5年12月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島県西之表市

電話 099-253-4444

丁目8番地

099-255-2861

採水年月日	令和5年12月4日	10時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住吉浄水場系 (採水地点) 形之山公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 17.2℃ (水温) 19.3℃ (残留塩素) 0.3mg/L						
N0	検査項目名	検査結果	基準値	N0	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月4日 ~ 令和5年12月21日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230090050 号

発行日 令和5年12月21日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

〒890-8589 鹿

電話 099-253-

葉

由原

訂目

099

採水年月日		令和5年12月4日		11時18分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館							
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****							
採水時		(気温) 19.0℃ (水温) 19.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L							
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下		ー以下余白ー				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	ナトリウム及びその化合物	47.1mg/L	200mg/L以下						
17	塩化物イオン	28.5mg/L	200mg/L以下						
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59mg/L	300mg/L以下						
19	蒸発残留物	199mg/L	500mg/L以下						
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
21	pH値	8.2	5.8以上8.6以下						
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和5年12月4日 ~ 令和5年12月21日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230090060 号

発行日 令和5年12月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

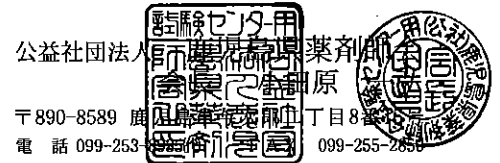

採水年月日	令和5年12月4日	10時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****						
採水時	(気温) 15.0℃ (水温) 17.7℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月4日 ~ 令和5年12月21日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎菜試 第 11230090070 号

発行日 令和5年12月21日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

葉子

〒890-8589 鹿

訂目

電話 099-253-

099

採 水 年 月 日		令和5年12月4日		11時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点) 鞍勇公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 21.5 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	15.6mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	7.6	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年12月4日 ～ 令和5年12月21日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230090080 号

発行日 令和5年12月21日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

藥劑

〒890-8589 鹿

丁巳

電話 099-253-

099-25

採 水 年 月 日		令和5年12月4日		10時30分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点) 下能野公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 16.8 ℃ (水 温) 21.1 ℃ (残留塩素) 0.3mg/L							
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		一以下余白一				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	15.6mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年12月4日 ~ 令和5年12月21日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230090090 号

発行日 令和5年12月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島県鹿児島市丁目8-1-1
電話 099-253-4444 099-255-2881

採水年月日	令和5年12月4日	10時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****						
採水時	(気温) 14.2℃ (水温) 17.1℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	19.7mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月4日 ~ 令和5年12月21日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11230090540 号

発行日 令和5年12月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

〒890-8589 鹿児島県西之表市西之表7612番地
電話 099-253-8111 099-255-2886



採水年月日	令和5年12月5日	10時05分	天候(前日)	晴	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安城浄水場 安城浄水場系 (採水地点) 安城 下之町公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****						
採水時	(気温) 14.5℃ (水温) 18.3℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月22日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230090550 号

発行日 令和5年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

薬剤師

〒890-8589 鹿児島市海浜町1丁目8番

電話 099-253-8080 (傳真) 099-255-

採水年月日		令和5年12月5日		10時05分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気温) 14.5℃		(水温) 15.8℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	15.5mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和5年12月5日 ~ 令和5年12月22日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230090560 号

発行日 令和5年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

〒890-8589 鹿

電話 099-253-8

薬剤師会
 原
 目8番
 099-255-2856

採水年月日	令和5年12月5日		10時30分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 第2配水池系 (採水地点) 立山公民館						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 15.0 ℃		(水 温) 19.7 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.031mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	15.9mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月5日 ～ 令和5年12月22日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230090570 号

発行日 令和5年12月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島県西之表市西之表7612番地
電話 099-253-8181 099-255-2881

採水年月日	令和5年12月5日 10時27分 天候(前日) 晴 (当日) 雨						
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 岳之田浄水場系 (採水地点) 岳之田公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 14.5℃ (水温) 19.3℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.7mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月22日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230090580 号

発行日 令和5年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

電話 099-253-8988 (廣育園) 099-255-2858

採 水 年 月 日		令和5年12月5日		9時10分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 深川浄水場系 (採水地点) 深川公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 14.9℃		(水 温) 18.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー				
3	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸 態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.028mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	19.3mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年12月5日 ～ 令和5年12月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230090590 号

発行日 令和5年12月22日

依 賴 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番地

電話 099-253-8954 099-255-2000

採 水 年 月 日		令和5年12月5日		9時15分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 15.0 ℃		(水 温) 17.7 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	20.2mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	7.6	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年12月5日 ～ 令和5年12月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬剤師会 第11230090600号

発行日 令和5年12月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表8丁目8番地
電話 099-253-8111 099-255-2858

鹿児島県薬剤師会
西之表支部

採水年月日	令和5年12月5日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****						
採水時	(気温) 14.5℃ (水温) 19.2℃ (残留塩素) 0.3mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		一以下余白一		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.030mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月22日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230090610 号

発行日 令和5年12月22日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市

電話 099-253-8888

鹿児島市

099-255-2882

採水年月日	令和5年12月5日	9時00分	天候(前日)	晴	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系 (採水地点) 田之脇公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 小倉 貴仁 (所属) *****						
採水時	(気温) 15.0℃ (水温) 19.3℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		一以下余白一		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.038mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.012mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月22日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						