

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250125290 号

発行日 令和8年3月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎町丁目8番15号

電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日	9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西配水池系 (採水地点) 下石寺公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.0℃ (水温) 17.8℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.9mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	99mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島薬試 第11250125300号

発行日 令和8年3月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市吉野町丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日	9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.4℃ (水温) 16.3℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.025mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	19.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250125310 号

発行日 令和8年3月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和8年3月3日	10時27分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住吉浄水場系 (採水地点) 形之山公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.3℃ (水温) 18.4℃ (残留塩素) 0.5mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.5mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250125320 号

発行日 令和8年3月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日	11時06分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 23.0℃ (水温) 18.3℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下		-以下余白-		
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	ナトリウム及びその化合物	56.8mg/L	200mg/L以下				
17	塩化物イオン	28.0mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	199mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	8.4	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250125330 号

発行日 令和8年3月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日	10時05分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 20.2℃ (水温) 18.2℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島薬試 第 11250125340 号

発行日 令和8年3月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日	10時06分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点) 緑の回廊						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 20.1℃ (水温) 19.1℃ (残留塩素) 0.3mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.030mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromoホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	14.4mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.6度	5度以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250125350 号

発行日 令和8年3月23日


依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日		令和8年3月3日	10時30分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気温) 19.3℃ (水温) 15.7℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.4mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	1.0度	5度以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島試 第 11250125360 号

発行日 令和8年3月23日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年3月3日	10時58分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 深川浄水場 深川浄水場系 (採水地点) 深川公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.0℃ (水温) 18.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.035mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.012mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.3mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月3日 ~ 令和8年3月23日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島薬試 第 11250126980 号

発行日 令和8年3月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市寺次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和8年3月4日	8時43分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点) 洲之崎公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 13.3℃ (水温) 16.6℃ (残留塩素) 0.3mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	85mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250126990 号

発行日 令和8年3月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市幸次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和8年3月4日	10時41分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市水道 安城浄水場 安城浄水場系 (採水地点) 安城 下之町公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 17.0℃ (水温) 20.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		以下余白		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	16.3mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.7度	5度以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250127000 号

発行日 令和8年3月24日


依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市南次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和8年3月4日	9時48分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 14.4℃ (水温) 16.2℃ (残留塩素) 0.6mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	13.9mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250127010 号

発行日 令和8年3月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市身次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和8年3月4日	9時30分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点) 鞍勇公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 14.9℃ (水温) 16.9℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		以下余白		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	14.0mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250127020 号

発行日 令和8年3月24日


依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日		令和8年3月4日	10時21分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第2配水池系 (採水地点) 立山公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 原口 珠江		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 20.0℃		(水温) 18.2℃		(残留塩素) 0.7mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	14.9mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250127030 号

発行日 令和8年3月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	15.0mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250127040 号

発行日 令和8年3月24日


依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

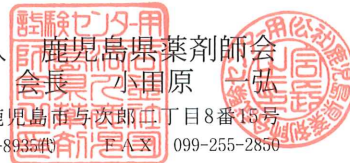

採水年月日	令和8年3月4日	9時10分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 15.0℃ (水温) 16.9℃ (残留塩素) 0.5mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.026mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.7mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11250127050 号

発行日 令和8年3月24日


依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市幸次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和8年3月4日	9時21分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 18.1℃ (水温) 16.4℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.032mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.8mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11250127060 号

発行日 令和8年3月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市幸次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.042mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.014mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	17.7mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.7度	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						